

2081-1



Hermosillo, Sonora a 07 de Diciembre de 2022

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. -

En atención al aviso de comisión con fecha del 25 de noviembre de 2022, con ruta de traslado del 01 al 02 de diciembre de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de las Obras Números: "C-00075/0797 Construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del Municipio de Cajeme; C-00075/0799 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Cajeme." Las cuales consisten en 19 cuartos-dormitorios y 38 baños con descarga domiciliaria. Correspondientes al contrato No. SEDESSON-FISE-2022-047.

LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad Obregón y Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.

CAJEME

En la localidad de **Ciudad Obregón**, me reuní con el Sr. Fernando Valdez, Maestro de Obras del Contratista C. Francisco Javier Toledo Ruiz. El Sr. Valdez me acompañó a un recorrido por la obra "C-00075/0799 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Cajeme", específicamente en los cuartos que se están construyendo en la localidad de Ciudad Obregón. En cada uno de ellos realizamos un levantamiento físico de los avances, tomamos medidas de las losas de cimentación, de los muros, de los vanos de puertas y ventanas, se verificaron avances en las instalaciones hidráulicas y sanitarias. En algunos de los cuartos se nota en las losas de cimentación y castillos, oquedades en el concreto. Se le indicó tanto al Sr. Valdez como al Ing. Francisco Toledo, que se atendieran éstos detalles. Se le pidió al Sr. Valdez poner más atención en el vibrado del concreto al momento de estar colando la losa de cimentación. Así mismo, se comentó con el Sr. Valdez que la altura de nivel de piso al lecho bajo de la losa es de 2.51 metros.

Las obras visitadas se relacionan en la siguiente tabla:

CIUDAD OBREGÓN

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
GLORIA YUBITZA AMADO RAMOS	DEMOCRACIA 1137 CP 85195 LOS PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.07X4.08 M. HAY UNA DIFERENCIA CONSIDERABLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK Y CASTILLOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE POR EL INTERIOR, VANO DE PUERTA DE 0.985X2.09 M., HUECO DE VENTANA DE 1.05X1.22 M.
RAYMUNDO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ	ANGEL GUTIERREZ 1225 CP 85195 LOS PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.16X4.15 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 4





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

		HILADAS DE BLOCK EN PROMEDIO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE.
LILIANA PATRICIA VIZCARRA RUIZ	ARMANDO JESUS 1219 CP 85195 LOS PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.15X4.13 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 2 CMS., EN EL LARGO DEL CUARTO, CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK Y CASTILLOS, CON FIRME DE CONCRETO, NO SE APRECIA IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.99X2.09 M., HUECO DE VENTANA DE 1.03X1.26 M.
MIRIAM HAIDE RODRIGUEZ GUEVARA	JESUS FELIX HOLGUIN 1046 CP 85195 PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.15X4.17 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK Y CASTILLOS, CON FIRME DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.98X2.06 M., HUECO DE VENTANA DE 1.01X1.22 M.
MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SEPULVEDA	RAUL AYALA 6720 CP 85193 PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.14X4.15 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM., EN EL ANCHO DEL CUARTO, CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK Y CASTILLOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.96X2.03 M., HUECO DE VENTANA DE 1.03X1.21 M.
BLANCA RUBY MARQUEZ CALDERON	DR. ALFONSO HERNANADO 1003 CP 85195 LOS PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.15X4.15 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK SIN CASTILLOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.99X2.03 M., HUECO DE VENTANA DE 1.00X1.22 M.
MERCEDES ROMANA VEGA	DR. ALFONSO HERNANADO 1002 CP 85195 LOS PRESIDENTES	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.11X4.16 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 4 CMS., EN EL ANCHO DEL CUARTO, CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK SIN CASTILLOS, CON FIRME DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.97X2.05 M., HUECO DE VENTANA DE 1.02X1.23 M.
MARIA ESTHER ROJAS QUEZADA	CARDENAL 6714 CP 85195 ESPERANZA TIZNADO	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.14X4.14 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM., EN CADA LADO DEL CUARTO, CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. COM APENAS SE ESTÁ LEVANTANDO EL MURETE DE ENRASE, SE LE INDICÓ AL SR. FERNANDO GOMEZ QUE CORRIGIERA LA DIFERENCIA EN LAS DIMENSIONES.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

GUADALUPE MORENO AGUILAR	BUGAMBILIAS 1015 CP 85195 CUAUHTEMOC CARDENAS	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.13X4.16 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 2 CMS., EN EL ANCHO DEL CUARTO, CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK CON CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.91X2.11 M., HAY UNA DIFERENCIA DE 5 CMS. MENOS EN EL ANCHO DE LA PUERTA, HUECO DE VENTANA DE 1.02X1.22 M.
CLAUDIA GUADALUPE LEYVA MORENO	BUGAMBILIAS 624 CP 85195 CUAUHTEMOC CARDENAS	DIMENSIONES DEL CUARTO A PAÑOS EXTERIORES 3.14X4.12 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM. EN EL ANCHO Y 3 CMS. EN EL LARGO DEL CUARTO, CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 3.15X4.15 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK CON CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE, VANO DE PUERTA DE 0.96X2.09 M., HUECO DE VENTANA DE 1.01X1.22 M.
FRANCISCA ALONSO GUTIERREZ	MARMOL 1868 CP 85097 VALLE VERDE	TRABAJANDO EN EL ARMADO DE LA ZAPATA CORRIDA
CRUZ LOPEZ ALONSO	MARMOL 1769 CP 85097 VALLE VERDE	CON TRAZO, INICIANDO CON LAS EXCAVACIONES.

Durante el recorrido por las obras, le hice hincapié al Sr Fernando Valdez, en detalles como el ancho y la profundidad de la excavación, la impermeabilización de las cadenas de desplante, el vibrado de los elementos de concreto para evitar las oquedades en el mismo; medí las dimensiones de los cuartos, así como las de los huecos de puertas y ventanas, le mencioné al Sr. Valdez que dichos huecos deben quedar perfectamente escuadrados y plomeados.

En la localidad de Pueblo Yaqui, el Sr. Fernando Valdez, me acompañó a recorrer la obra "C-00075/0797 Construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del Municipio de Cajeme", específicamente en los cuartos que se están construyendo en la localidad de Pueblo Yaqui. En cada uno de ellos realizamos un levantamiento físico de los avances, tomamos medidas de las dimensiones de los baños, de los vanos de puertas y ventanas, se verificaron avances en las instalaciones hidráulicas y sanitarias. En algunos de los baños se nota en las losas de cimentación y castillos, oquedades en el concreto. Se le pidió al Sr. Valdez poner más atención en el vibrado del concreto al momento de estar colando la losa de cimentación. Así mismo, se comentó con el Sr. Valdez que la altura de nivel de piso al lecho bajo de la losa es de 2.51 metros.

Las obras visitadas se relacionan en la siguiente tabla:

PUEBLO YAQUI

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
ANA GUADALUPE MONTES LONGINES	S/N S/N CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.50X2.11 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

		M. MUROS CON 12 HILADAS DE BLOCK INCLUIDA LA CADENA DE CERRAMIENTO, COLOCANDO VIGUETAS Y CASETONES PARA LA LOSA, CIMBRANDO COSTADOS DE LA LOSA Y ALERO, SE APRECIA EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.09 M., HUECO DE VENTANA DE 0.42X0.61 M. 3 PERSONAS TRABAJANDO.
AZUCENA DAYANA TOBALDO NOJAR	ONCEAVA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.49X2.10 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK, SE APRECIA EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.96X2.06 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.59 M.
MARIA DEL PILAR NAJAR ACEVEDO	ONCEAVA L5 M21 S/N CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.50X2.05 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 3 CMS. MENOS, EN EL LARGO DEL BAÑO, LAS DIMENSIONES DEBEN SER DE 1.44X2.08 M. MUROS CON 10 HILADAS DE BLOCK, SE APRECIA EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

		HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.96X2.06 M., AÚN NO ESTÁ FORMADO EL HUECO DE LA VENTANA.
SILVIA BIVIANA MIRANDA FLORES	JORGE VALDEZ S/N CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.45X2.00 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 8 CMS. MENOS, EN EL LARGO DEL BAÑO, LAS DIMENSIONES DEBEN SER DE 1.44X2.08 M. MUROS CON 12 HILADAS DE BLOCK INCLUIDA LA CADENA DE CERRAMIENTO, SE APRECIA EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.11 M., HUECO DE VENTANA DE 0.42X0.64 M.
REINA ISABEL CHAVEZ ESCOBEDO	OCTAVA 904 CP 85200 VIDA DIGNA	ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN LA VISITA ANTERIOR, DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.48X2.07 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM. MENOS, EN EL LARGO DEL BAÑO, LAS DIMENSIONES DEBEN SER DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN 5 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

		DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.01 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.61 M.
SUHEY BIRIDIANA GALAVIZ HINOJOSA	OCTAVA 926 CP 85200 VIDA DIGNA	ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN LA VISITA ANTERIOR, DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.48X2.08 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN 5 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIA LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.02 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.60 M.
MARGARITA GALAVIZ HINOJOSA	OCTAVA 922 CP 85200 VIDA DIGNA	ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN LA VISITA ANTERIOR, DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.48X2.07 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM. MENOS, EN EL LARGO DEL BAÑO, LAS DIMENSIONES DEBEN SER DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN 5 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIA LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4"





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

		Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.85X2.02 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.61 M.
ROSA AURORA VALDEZ VACA	SEPTIMA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN LA VISITA ANTERIOR, DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.45X2.09 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, MÁS UNA HILADA DE BLOCK DALA (CADENA DE CERRAMIENTO), MÁS OTRA HILADA DE BLOCK ARRIBA DE LA CADENA DE CERRAMIENTO. SE APRECIAN 5 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. SE DEJÓ UN DESNIVEL DE 5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. SI SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.87X2.11 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.60 M.
ROSA ALEJANDRA VEGA GONZALEZ	SEPTIMA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.48X2.07 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM. MENOS EN EL LARGO DEL BAÑO, LAS DIMENSIONES DEBEN SER DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

		BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN 5 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.03 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.61 M.
KAREN CHAVEZ VEGA	OCTAVA 910 CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.47X2.10 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 7 HILADAS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. ANCHO DE PUERTA DE 0.87 M.
ROSA AMELIA SILERIO CALDERON	C. JORGE FLORES 800 CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.44X2.10 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. MUROS CON 12 HILADAS DE BLOCK INCLUIDA LA CADENA DE CERRAMIENTO, LOSA YA COLADA CON CAIDA HACIA ATRÁS CON ALTURA MENOR DE LOSA DE 2.46M Y ALTURA MAYOR DE 2.51 M., SE APRECIA EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

		NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.10 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.60 M.
MILAGROS YURIDIANA HERNANANDEZ TAPIA	CUARTA 735 CP 85200 VIDA DIGNA	DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.48X2.11 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.12 M., HUECO DE VENTANA DE 0.41X0.60 M.
MARINA ISABEL YOCUPICIO GALAVIZ	SEXTA 1117 CP 85200 VIDA DIGNA	ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN LA VISITA ANTERIOR, DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.48X2.07 M. HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CM. MENOS, EN EL LARGO DEL BAÑO, LAS DIMENSIONES DEBEN SER DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN 5 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

		IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.87X2.02 M., HUECO DE VENTANA DE 0.40X0.65 M.
BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ ARAGON	S/N S/N CP 85200 VIDA DIGNA	ESTÁ EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EN LA VISITA ANTERIOR, DIMENSIONES DEL BAÑO A PAÑOS EXTERIORES 1.46X2.09 M. CUMPLE CON LAS DIMENSIONES DEL PROYECTO, QUE SON DE 1.44X2.08 M. LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. YA SE IMPERMEABILIZÓ EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. NO SE DEJÓ EL DESNIVEL DE -5 CMS. EN EL ÁREA DE REGADERA. VANO DE PUERTA DE 0.86X2.05 M., HUECO DE VENTANA DE 0.41X0.65 M.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

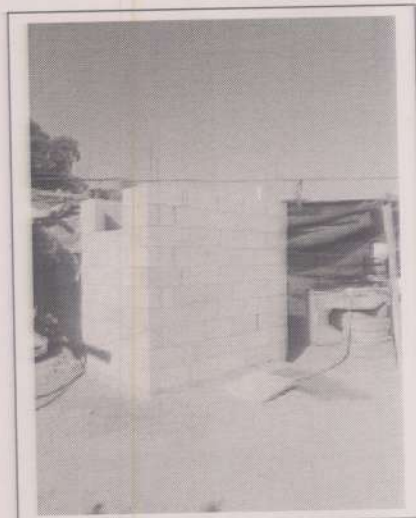

ATENTAMENTE

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 25 de Noviembre del 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARA VISITA DE SUPERVISION A LAS OBRAS DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA LAS OBRAS FISE 2022

Se le comisiona a:

CIUDAD OBREGON Y PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

Durante el (los) día (s) 1 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 100

Marca NISSAN

Placas WEP-489-A

Modelo 2017

Tipo TSURU

CONTROL NET:	130 Litros
CASSETAS:	\$264.00
GASOLINA:	\$0.00



ATENTAMENTE

Loures Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



COORDINACION DE
VIVIENDA MUNICIPAL

Amca Aguel